

	ЧУЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. С. МАМБЕТКАЛИЕВА	
	Система менеджмента качества	
	СМК И <u>ПО.З.П - 16-5</u>	Версия <u>1</u>

Рассмотрено на заседании
 Ученого совета ЧУ
 протокол № 2
 от «30» 10 2024 г.

УТВЕРЖДАЮ
 Ректор ЧУ им. С. Мамбеткалиева
 Мамбеткалиева Ч.С.
 « » 20 г.



Инструкция о мерах пожарной безопасности в Чуйском университете им. С. Мамбеткалиева

Бишкек 2024 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящая инструкция о мерах пожарной безопасности в Чуйском университете им. С. Мамбеткалиева (далее – ЧУ, университет) разработана на основании Закона КР от 13 декабря 2022 года № 118 “О пожарной безопасности”, постановлений Правительства КР от 22 августа 2018 года № 381 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в Кыргызской республике» и от 22 августа 2018 года № 381 о внесении изменения в постановление Правительства Кыргызской Республики "Об утверждении Правил пожарной безопасности в Кыргызской Республике", и содержит требования пожарной безопасности по безопасной эксплуатации учебных зданий, эвакуации людей, организации деятельности работников ЧУ

1.2. Контроль за исполнением настоящей Инструкции возлагается на Службу охраны труда и пожарной безопасности (далее – СОТиПБ), координация работы СОТ и ПБ возлагается на проректора по административно-хозяйственной работе (АХР).

1.3. Настоящая Инструкция является обязательной для исполнения всеми должностными лицами, работниками и обучающимися ЧУ, а также подрядными организациями независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, арендаторами.

1.4. Работники и обучающиеся в своей деятельности по обеспечению противопожарной безопасности наряду с настоящей Инструкцией руководствуются требованиями законов КР, государственных и отраслевых правил пожарной безопасности, стандартов и других нормативных документов.

1.4. Все вновь поступающие на работу должны пройти вводный инструктаж по мерам пожарной безопасности. Первичный противопожарный инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой инструктажи проводит непосредственный руководитель работника с регистрацией в журнале инструктажа на рабочем месте.

1.5. Ответственность за пожарную безопасность структурных подразделений ЧУ - возлагается на их руководителей.

1.6. Руководители структурных подразделений обязаны своими распоряжениями назначить лиц, ответственных за пожарную безопасность помещений, кабинетов.

1.7. В зданиях с массовым пребыванием людей (50 и более человек) не реже 1 раза в полугодие должны проводиться практические тренировки по эвакуации людей.

1.8. Планы эвакуации людей при пожаре разрабатываются для зданий и сооружений, в которых могут одновременно находиться 50 и более человек, а также с постоянными рабочими местами на этаже для 10 и более человек.

1.9. Руководители структурных подразделений, должностные лица должны обеспечивать эксплуатацию зданий, сооружений в соответствии с требованиями Закона КР от 13 декабря 2022 года № 118 “О пожарной безопасности”, а также своевременное выполнение правил пожарной безопасности, предписаний, постановлений и иных законных требований, контролирующих и надзорных органов.

2. Содержание территории, зданий и помещений, эвакуационных путей и выходов

2.1. Территория здания ЧУ должна содержаться в чистоте и своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п.

2.2. Дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, должны быть

всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а в зимний период - систематически очищаться от снега и льда.

2.3. На территории здания ЧУ не разрешается устраивать свалки горючих отходов, разведение костров, сжигание отходов и тары.

2.4. Наружное освещение зданий ЧУ должно обеспечивать быстрое нахождение пожарных гидрантов, наружных пожарных лестниц и мест размещения пожарного инвентаря в темное время суток.

2.5. В здании ЧУ и на прилегающей к ним территории не разрешается оставлять без присмотра емкости, канистры с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также баллоны со сжатыми и сжиженными горючими газами.

2.6. В здании ЧУ запрещается;

- хранение и применение на чердаках, в подвалах и цокольных этажах, а также под свайным пространством зданий легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, пороха, взрывчатых веществ, пиротехнических изделий, баллонов с газами, товаров в аэрозольной упаковке, целлулоида, других взрывопожароопасных веществ и материалов;

- использовать чердаки, технические этажи, подвальные, подземные и цокольные этажи, подполья, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов, за исключением случаев, установленных нормативными документами по пожарной безопасности;

- снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;

- проводить уборку помещений и стирку одежды с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня;

- оставлять неубранным промасленный обтирочный материал;

- устраивать в лестничных клетках кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и площадками вещи, мебель, оборудование и другие предметы, выполненные из горючих материалов;

- устраивать в производственных и складских помещениях здания антресоли, конторки и другие встроенные помещения из горючих материалов;

- размещать на лестничных клетках, в поэтажных коридорах, а также на открытых переходах наружных воздушных зон незадымляемых лестничных клеток внешние блоки кондиционеров;

- загромождать и закрывать проходы к местам крепления спасательных устройств;

- проводить изменения, связанные с устройством систем противопожарной защиты, без разработки проектной документации, выполненной в соответствии с действующими на момент таких изменений нормативными документами по пожарной безопасности;

- эксплуатировать после изменения класса функциональной пожарной опасности здания, сооружения, пожарные отсеки и части зданий, а также помещения, не отвечающие нормативным документам по пожарной опасности в соответствии с новым классом функциональной пожарной опасности;

- устанавливать глухие решетки на окнах подвалов и приямках у окон подвалов, являющимися аварийными выходами.

2.7. Двери (люки) чердачных помещений, а также технических этажей, подполий и подвалов, в которых по условиям технологии не предусмотрено постоянное пребывание людей, закрываются на замок. На дверях (люках) указанных помещений размещается информация о месте хранения ключей.

2.8. Пряжки у оконных проемов подвальных и цокольных этажей здания должны быть очищены от мусора и посторонних предметов.

2.9. Отверстия и зазоры в местах пересечения противопожарных стен, перекрытий и ограждающих конструкций различными инженерными и технологическими коммуникациями, должны быть заделаны строительным раствором или другими негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость.

2.10. При аренде помещений арендаторы должны соблюдать и выполнять правила и нормы пожарной безопасности.

2.11. Двери на путях эвакуации должны открываться свободно и по направлению выхода из здания. Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, лестничных клеток, зальных помещений, за исключением объектов защиты, для которых установлен особый режим содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности), должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

Для объектов защиты, для которых установлен особый режим содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности), не допускающий открывания дверей таких помещений изнутри, должно обеспечиваться автоматическое открывание запоров дверей эвакуационных выходов по сигналу систем противопожарной защиты здания или дистанционно сотрудником, осуществляющим круглосуточную охрану.

2.12. При возникновении пожара на объектах ЧУ пожарным подразделениям должен быть доступ в закрытые помещения для локализации и тушения пожара.

При возникновении возгорания система противопожарной защиты должна обеспечивать автоматическое открывание ворот, ограждений и иных технических средств, установленных на проездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники. Допускается ручное или дистанционное открывание при организации круглосуточного дежурства персонала при устройстве видео и аудиосвязи с местом установки технических средств разблокировки.

2.13. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается:

- устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах), устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей, при отсутствии иных (дублирующих) путей эвакуации, либо при отсутствии технических решений, позволяющих вручную открыть и заблокировать в открытом состоянии указанные устройства. Допускается в дополнение к ручному способу применение автоматического или дистанционного способа открывания и блокирования устройств;

- размещать мебель (за исключением сидячих мест для ожидания) и предметы (за исключением технологического, выставочного и другого оборудования) на путях эвакуации, у дверей эвакуационных и аварийных выходов, в переходах между секциями, у выходов на крышу (покрытие), а также демонтировать лестницы в

прямках;

- устанавливать в тамбурах выходов сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;

- фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их;

- закрывать жалюзи или остеклять переходы воздушных зон в незадымляемых лестничных клетках;

- заменять армированное стекло обычным в остеклении дверей и фрамуг;

- изменять направление открывания дверей, за исключением дверей, открывание которых не нормируется;

- закрывать и ухудшать видимость световых оповещателей, обозначающих эвакуационные выходы, и эвакуационных знаков пожарной безопасности.

2.14. При размещении в помещениях и на путях эвакуации (за исключением лестниц и лестничных клеток) технологического, выставочного и другого оборудования, а также сидячих мест для ожидания необходимо обеспечить геометрические параметры эвакуационных путей, установленные требованиями пожарной безопасности.

2.15. Не допускается в помещениях с одним эвакуационным выходом одновременное пребывание более 50 человек.

2.16. Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов в помещениях с массовым пребыванием людей должны надежно крепиться к полу.

2.17. Наружные пожарные лестницы, наружные открытые лестницы, предназначенные для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, а также ограждения на крышах (покрытиях) зданий и сооружений должны содержаться в исправном состоянии, очищаться от снега и наледи в зимнее время. Не реже 1 раза в 5 лет необходимо проводить эксплуатационные испытания металлических пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

2.18. Деревянные конструкции чердачных помещений здания следует очищать от возгорания огнезащитной обработкой.

3. Требования пожарной безопасности к электроустановкам и электроприборам

3.1. При эксплуатации электроустановок запрещается:

- использовать приемники электрической энергии (электроприемники) в условиях, не соответствующих требованиям инструкций организаций-изготовителей или имеющие неисправности, которые в соответствии с инструкцией по эксплуатации могут привести к пожару;

- запрещается эксплуатировать электрические провода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией (с видимыми нарушениями изоляции);

- пользоваться поврежденными электрическими розетками, рубильниками, осветительными и соединительными коробками, рубильниками и другими электроустановочными изделиями;

- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками

(рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;

- пользоваться электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;

- применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, использовать несертифицированные аппараты защиты электрических цепей;

- размещать и складировать у электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие и легковоспламеняющиеся вещества и материалы;

- эксплуатировать под напряжением электрические провода и кабели с неизолированными концами;

- оставлять без присмотра, включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут или должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;

- подключать к электрическим розеткам токоприемники суммарной мощностью, превышающей проектное решение;

- пользоваться обогревателями с открытой спиралью;

- использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов, в том числе при проведении аварийных и других строительных, монтажных и реставрационных работ, а также при включении электроподогрева автотранспорта.

3.2. Проходы в местах пересечения электрических проводов и кабелей (проложенных впервые или взамен существующих) с противопожарными преградами в зданиях и сооружениях, должны быть заделаны огнестойким материалом до включения электросети под напряжение.

3.3. При установке и эксплуатации софитов запрещается использование горючих материалов. Прожекторы и софиты следует размещать на расстоянии не менее 0,5 метра от горючих конструкций и материалов, а линзовые прожекторы не менее 2 метра. Светофильтры для прожекторов и софитов должны быть из негорючих материалов.

3.4. В здании с массовым пребыванием людей, на случай отключения электроэнергии, у обслуживающего персонала должны быть исправные электрические фонари.

3.5. Электроустановки и электроприборы в помещениях, в которых по окончании рабочего времени отсутствует дежурный персонал, должны быть обесточены, за исключением дежурного освещения, установок пожаротушения, противопожарного водоснабжения, пожарной и охранно-пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре. Другие электроустановки и электротехнические изделия могут оставаться под напряжением, если это обусловлено их функциональным назначением и предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.

3.6. Заземление переносных электроприемников осуществлять гибким проводником, находящимся в общей оболочке и присоединять надежно к сети заземления. Использование для этой цели заземленного нулевого провода непосредственно у электроприемников запрещается.

3.7. Штепсельные розетки для переносных электроприемников с заземленным корпусом должны быть снабжены специальным контактом для присоединения

заземляющего проводника. Конструкция штепсельного соединения должна исключать возможность использования токоведущих контактов в качестве контактов, предназначенных для заземления. Штепсельные соединения (розетки, вилки), применяемые для напряжения 12-42 В по своему конструктивному исполнению должны отличаться от обычных штепсельных соединений, предназначенных для напряжения 127-220 В и исключать возможность включения вилок на 12 - 42 В.

3.8. Конструкция светильников с люминесцентными лампами должна предусматривать предотвращение выпадения стартеров и ламп, размещение пускорегулирующих аппаратов и стартеров в отделении полости, выполненной из негорючих материалов.

3.9. Эвакуационное освещение должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения. Светильники аварийного освещения должны отличаться от светильников рабочего освещения знаками или окраской.

4. Требования пожарной безопасности к системам вентиляции и кондиционирования воздуха

4.1. В вентиляционных камерах не допускается хранение горючих материалов. Запрещается загромождать подступы к вентиляционному оборудованию, пусковым устройствам и средствам пожаротушения, а также проходы между оборудованием.

4.2. При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха запрещается:

- оставлять двери вентиляционных камер открытыми;
- закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки;
- подключать к воздуховодам газовые отопительные приборы, отопительные печи, а также использовать их для удаления продуктов горения;
- выжигать скопившиеся в воздуховодах жировые отложения, пыль и другие горючие вещества.

4.3. В соответствии с требованиями технической документацией изготовителя необходимо проверять огнезадерживающие устройства (заслонки, шиберы, клапаны и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации, автоматических устройств отключения общеобменной вентиляции и кондиционирования воздуха при пожаре с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

4.4. Очистка вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов и отложений проводится не реже 1 раза в год с составлением соответствующего акта с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Очистка вентиляционных систем осуществляется взрывопожаробезопасными способами.

5. Требования безопасности при эксплуатации газовых приборов

5.1. Газовые баллоны в кухонном помещении должны располагаться вне здания в шкафах из негорючих материалов у глухого простенка на расстоянии не менее 5 метров от входа в здание, на цокольные и подвальные этажи. Металлические шкафы для газовых баллонов должны запираются на замок и иметь жалюзи для проветривания, а также предупреждающие надписи: «Огнеопасно. Газ».

5.2. При эксплуатации газовых приборов запрещается:

- пользоваться неисправными газовыми приборами;

- оставлять их включенными без присмотра, за исключением газовых приборов, которые могут или должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода изготовителя;

- устанавливать (размещать) мебель и горючие предметы и материалы на расстоянии менее 0,2 метра от бытовых газовых приборов по горизонтали и менее 0,7 метра по вертикали (при нависании указанных предметов и материалов над бытовыми газовыми приборами).

6. Обязанности и действия работников, руководителей структурных подразделений и должностных лиц в случае возникновения пожара

6.1. Каждый работник, заметив пожар, задымление или другие явления, которые могут привести к возникновению пожара обязан:

- незамедлительно сообщить об этом в пожарную охрану по телефону **01** или **101** и при этом назвать:

- в каком корпусе (отделении) возник пожар; что горит; кто сообщил;
- получить уведомление, кто принял сообщение.
- оповестить о пожаре находящихся рядом людей;
- принять по возможности меры по эвакуации людей, тушению пожара при помощи первичных средств пожаротушения и по обеспечению сохранности материальных ценностей;

- в случае невозможности локализовать очаг пожара покинуть здание.

6.2. Руководящий состав, руководители структурных подразделений и должностные лица ЧУ в случае возникновения пожара обязаны:

- прибыть к месту пожара, сообщить о пожаре руководству ЧУ и до прибытия подразделений пожарной охраны организовать спасание людей, используя для этого имеющиеся силы и средства;

- проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты (оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты);

- при необходимости отключить электроэнергию (за исключением систем противопожарной защиты), остановить работу систем вентиляции и аппаратов, перекрыть подачу горючих газов, выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений здания;

- прекратить все работы в здании (если это допустимо по технологическому режиму ведения процесса) кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;

- удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара;

- осуществить общее руководство по тушению пожара (с учетом специфических особенностей объекта) до прибытия подразделений пожарной охраны;

- обеспечить соблюдение требований техники безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;

- одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;

- организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;

- сообщать подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожара сведения о хранящихся на объекте опасных, взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществах, необходимые для обеспечения безопасности личного состава; о конструктивных и технологических особенностях объекта; о количестве и

пожароопасных свойствах хранимых и применяемых веществ и материалов, необходимые для успешной ликвидации пожара.

7. Требования к системам противопожарного водоснабжения

7.1. Наружное противопожарное водоснабжение (пожарные гидранты, подземные емкости), находящиеся в зоне ответственности ЧУ должны находиться в исправном состоянии, пройти своевременное обслуживание, ремонт, проверку на водоотдачу не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

7.2. Сети внутреннего противопожарного водопровода должны находиться в исправном состоянии, пройти своевременное обслуживание, ремонт; пожарные краны должны быть укомплектованы исправными пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами; производить перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

7.3. Пожарные гидранты в зимнее время должны быть утеплены, и крышки очищаться от снега и льда. Стоянка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов запрещается.

7.4. Дороги и подъезды к источникам противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты и резервуары) должны обеспечивать проезд пожарной техники к ним в любое время года.

7.5. Направление движения к пожарным гидрантам и резервуарам, являющимися источниками противопожарного водоснабжения, должно обозначаться указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их местоположения.

7.6. В помещениях насосной станции должны быть вывешены общая схема противопожарного водоснабжения и схема обвязки насосов.

7.7. Электродвигатели пожарных насосов должны быть обеспечены бесперебойным питанием. Задвижки с электроприводом, установленные на обводных линиях водомерных устройств, должны проверяться на работоспособность не реже двух раз в год, основные и резервные пожарные насосы - ежемесячно с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

7.8. Запрещается использовать для хозяйственных и производственных целей запас воды, предназначенной для нужд пожаротушения.

8. Требования к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения

8.1. Информация мерах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должна вноситься в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

8.2. В период выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту, связанных с отключением систем противопожарной защиты или их элементов необходимо принять необходимые меры по защите зданий и находящихся в них людей от пожара. Не допускается выполнение работ по техническому обслуживанию или ремонту, связанных с отключением систем противопожарной защиты или их элементов, в период проведения мероприятий с массовым пребыванием людей.

8.3. В качестве первичных средств пожаротушения применяют порошковые, углекислотные огнетушители.

Ручные углекислотные и порошковые огнетушители предназначены для тушения

начинающихся очагов пожара, за исключением тех веществ, которые химически воздействуют с огнетушащими средствами, усиливая горение или создавая опасность взрыва.

Углекислотные огнетушители предназначены для тушения загораний горючих жидкостей и газов, электроустановок под напряжением до 1000 В, кроме тлеющих материалов (дерево, бумага, тряпки и т.п.).

При тушении электроустановок, находящихся под напряжением, не допускается подводить раструб ближе 1 метра до электроустановки и пламени. При работе углекислотным огнетушителем следует пользоваться рукавицами во избежание обморожения рук от соприкосновения с раструбом, т.к. температура на его поверхности понижается до минус 60-70 °С.

Использованные огнетушители подлежат к перезарядке в специализированной организации.

Порошковые огнетушители предназначены для тушения горючих жидкостей и газов, электроустановок под напряжением до 1000В, тушения всех горючих жидкостей и газов, тлеющих материалов (дерево, бумага, уголь и т.п.).

Огнетушители не предназначены для тушения загораний веществ, горение которых может происходить без доступа воздуха.

Для приведения в действие огнетушителя необходимо сорвать пломбу, выдернуть чеку, нажать на рычаг и направить струю огнетушащего вещества на горящий объект. Порошковый заряд из огнетушителя выдувается сжатым газом, поэтому при работе следует избегать попадания порошка в глаза и органы дыхания. Использованные огнетушители подлежат к перезарядке в специализированной организации.

8.4. Размещение первичных средств тушения пожара следует производить вблизи мест наиболее вероятного их применения, на виду, с обеспечением к ним свободного доступа.

Рекомендуется переносные огнетушители устанавливать на подвесных кронштейнах или в специальных шкафах. Огнетушители, имеющие полную массу менее 15 кг, должны быть установлены таким образом, чтобы их верх располагался на высоте не более 1,5 м. от пола. Они могут также устанавливаться на полу, с обязательной фиксацией от возможного падения при случайном воздействии на него.

Огнетушители должны располагаться так, чтобы основные надписи и пиктограммы, показывающие порядок приведения их в действие, были хорошо видны и обращены наружу или в сторону наиболее вероятного подхода к ним.

8.5. Запорно-пусковое устройство огнетушителей должно быть опломбировано.

8.6. Огнетушители, введенные в эксплуатацию, должны подвергаться техническому обслуживанию, которое обеспечивает поддержание огнетушителей в постоянной готовности к использованию и надежную работу всех узлов огнетушителя в течение всего срока эксплуатации. Техническое обслуживание включает в себя периодические проверки, осмотры, ремонт, испытания и перезарядку огнетушителей.

8.7. Рукава внутренних пожарных кранов должны быть всегда сухими, уложены в двойную скатку, один конец рукава должен быть присоединен к стволу.

8.8. Использование первичных средств пожаротушения, пожарного инструмента и инвентаря для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожара, запрещается.

9. Порядок оформления и проведения пожароопасных (огневых) работ

9.1. На проведение всех видов пожароопасных работ на временных местах

(электрога- зосварочные и резательные, паяльные, работа с углошлифовальной машинкой (болгаркой), окрасочные работы с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, варка битума, кровельные и другие работы с использованием открытого огня) должен быть оформлен наряд-допуск на выполнение огневых работ.

9.2. Наряд-допуск на выполнение огневых работ должен быть утвержден (имеют право на утверждение: главный инженер, главный механик, руководитель подрядной организации) и согласован проректором по АХР.

9.3. При проведении огневых работ на постоянных сварочных постах, оформление наряд- допуска на выполнение огневых работ не требуется.

9.4. Проведение пожароопасных работ в выходные, праздничные дни и ночное время запрещается.

9.5. После завершения огневых работ должно быть обеспечено наблюдение за местом проведения работ в течение не менее 2 часов.

9.6. Мри аварийных ситуациях, огневые работы проводятся без оформления наряда-допуска в присутствии ответственного лица за проведение работ и предварительно оповещается служба ОТиПБ.

10. Режим курения

10.1. Запрещается курение табака, электронных сигарет, кальянов в здании и на территории университета.

11. Внесение изменений

11.1. Внесение изменений и дополнений в настоящую инструкцию осуществляется путем подготовки проекта Инструкции в новой редакции руководителем Службы ОТ и ПБ ЧУ.


12. Хранение и размещение

12.1. Оригинальный экземпляр настоящей Инструкции хранится в составе документов организационного характера СМК ЧУ.

12.2. Настоящая Инструкция размещается на веб-сайте ЧУ ответственным за ведение веб-сайта университета.

Углекислотный огнетушитель состоит (смотри на рисунки):

- корпус;
- сифонная трубка;
- заряд (двуокись углерода (CO_2));
- запорно - пусковое устройство;
- рукоятка;
- рычаг;
- пломба;
- чека;
- раструб.

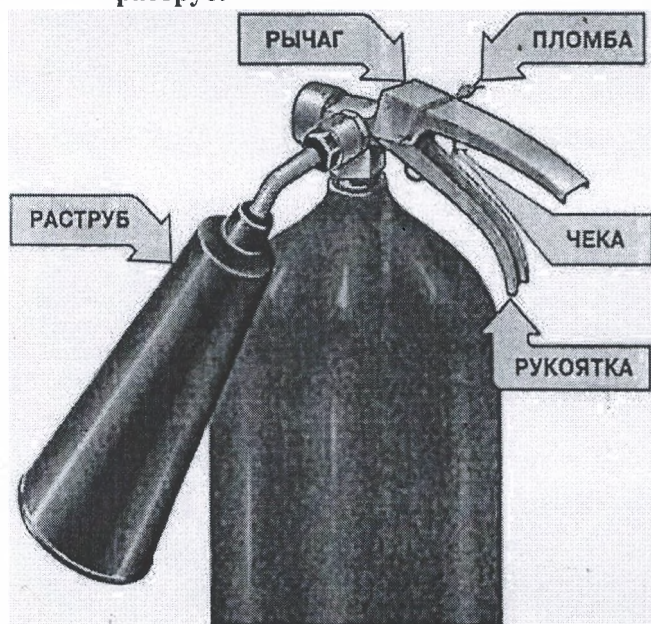

При возникновении очага возгорания необходимо снять огнетушитель и поднести к очагу, выдернуть чеку, направить раструб в сторону огня, нажать на рычаг запорно-пускового устройства и приступить к тушению очага возгорания (правила применения также указываются на корпусе огнетушителя).

Правила тушения очага возгорания огнетушителем

	Правильно	Неправильно
Тушить очаг пожара с наветренной стороны (чтобы ветер или воздушный поток был со спины)		
При тушении пролитой легковоспламеняющейся жидкости начинать с передней кромки, направляя струю на горящую поверхность, а не на пламя		
Истекающую жидкость тушить сверху вниз		
Горящую вертикальную поверхность тушить сверху вниз		
При наличии нескольких огнетушителей необходимо применять их одновременно		
Следите, чтобы потушенный очаг возгорания не вспыхнул снова (не поворачивайтесь к нему спиной)		
После использования огнетушители отправить на перезарядку		

Лист согласования

Дата	Занимаемая должность	ФИО	Замечания и предложения	Подпись

Лист ознакомления преподавателей

с инструкцией о мерах пожарной безопасности в ЧУ

№ п\п	Ф.И.О.	Должность	Факт ознакомления	Дата	Подпись